



Zbiornik bezodpływowy i zbiornik neutralizacyjny - skala 1:25




Zbiornik bezodpływowy DN 1200

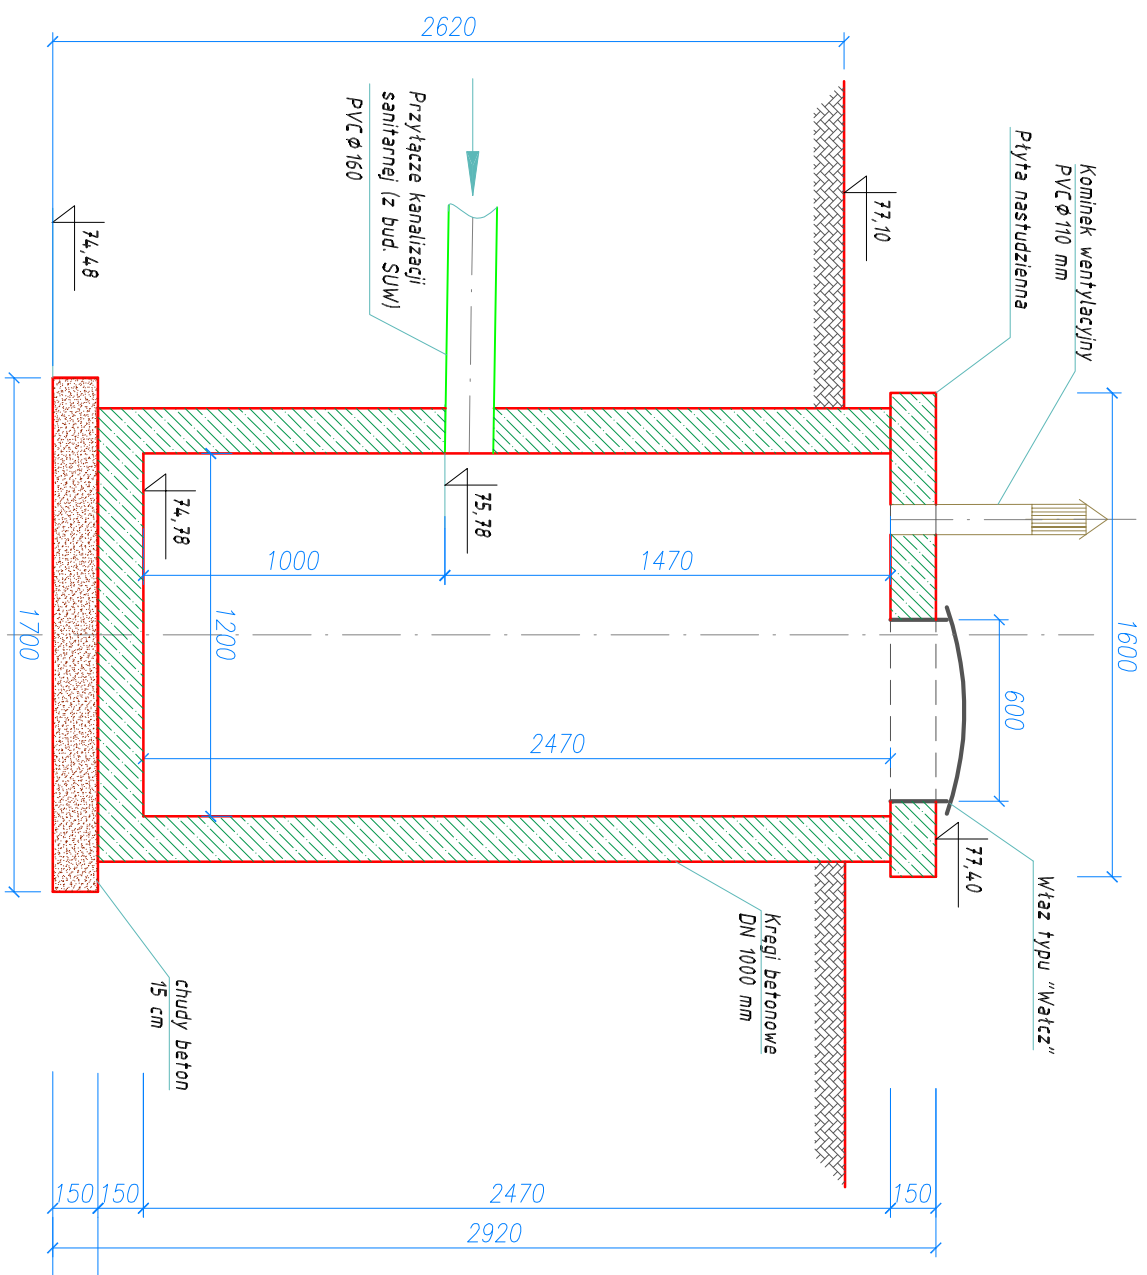



Uwaga:

Zbiorniki wykonaną z prefabrykatów betonowych łączonych na uszczelki beton wibroprasowany C35/45, wodoszczelny W8 i mrozoodporny, spełniające wymagania norm PN-B-10729 i PE-EN 1917 i posiadające odp



Zbiornik neutralizacyjny DN 1000



				PRACOWNIA INWESTYCJO – PROJEKTOWA "INEKO" Jerzy Kujawski 14–200 ILAWA, ul.Ostródzka 53, tel/fax(0–89)648–71–51 http://www.ineko.pl, e–mail: biuro@ineko.pl	
OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY ADRES: Skrzynki, gmina Baruchowo, pow. Włocławek INWESTOR: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54, 87–821 Baruchowo				NR RYSUNKU <div>12</div>	
TEMAT: Zbiornik bezodpływowy i zbiornik neutralizacyjny					
PROJEKTOWAŁ	OPRACOWAŁ	KREŚLIŁ	SPRAWDZIŁ	PODZIAŁKA	
inż. Jerzy Kujawski	inż. Wojciech Panek	inż. Wojciech Panek	mgr inż. Ołaf Kujawski	1:25	
nr upr. 220/02/04, 74/92/04, 79/92/04	---	---	WM/0001/PWOS/09	DATA	
				wrzesień 2014r.	