



PRZEKRÓJ A-A  
1:50

barierki ochronne, $h=1,1m$ typowe	
---------------------------------------	--

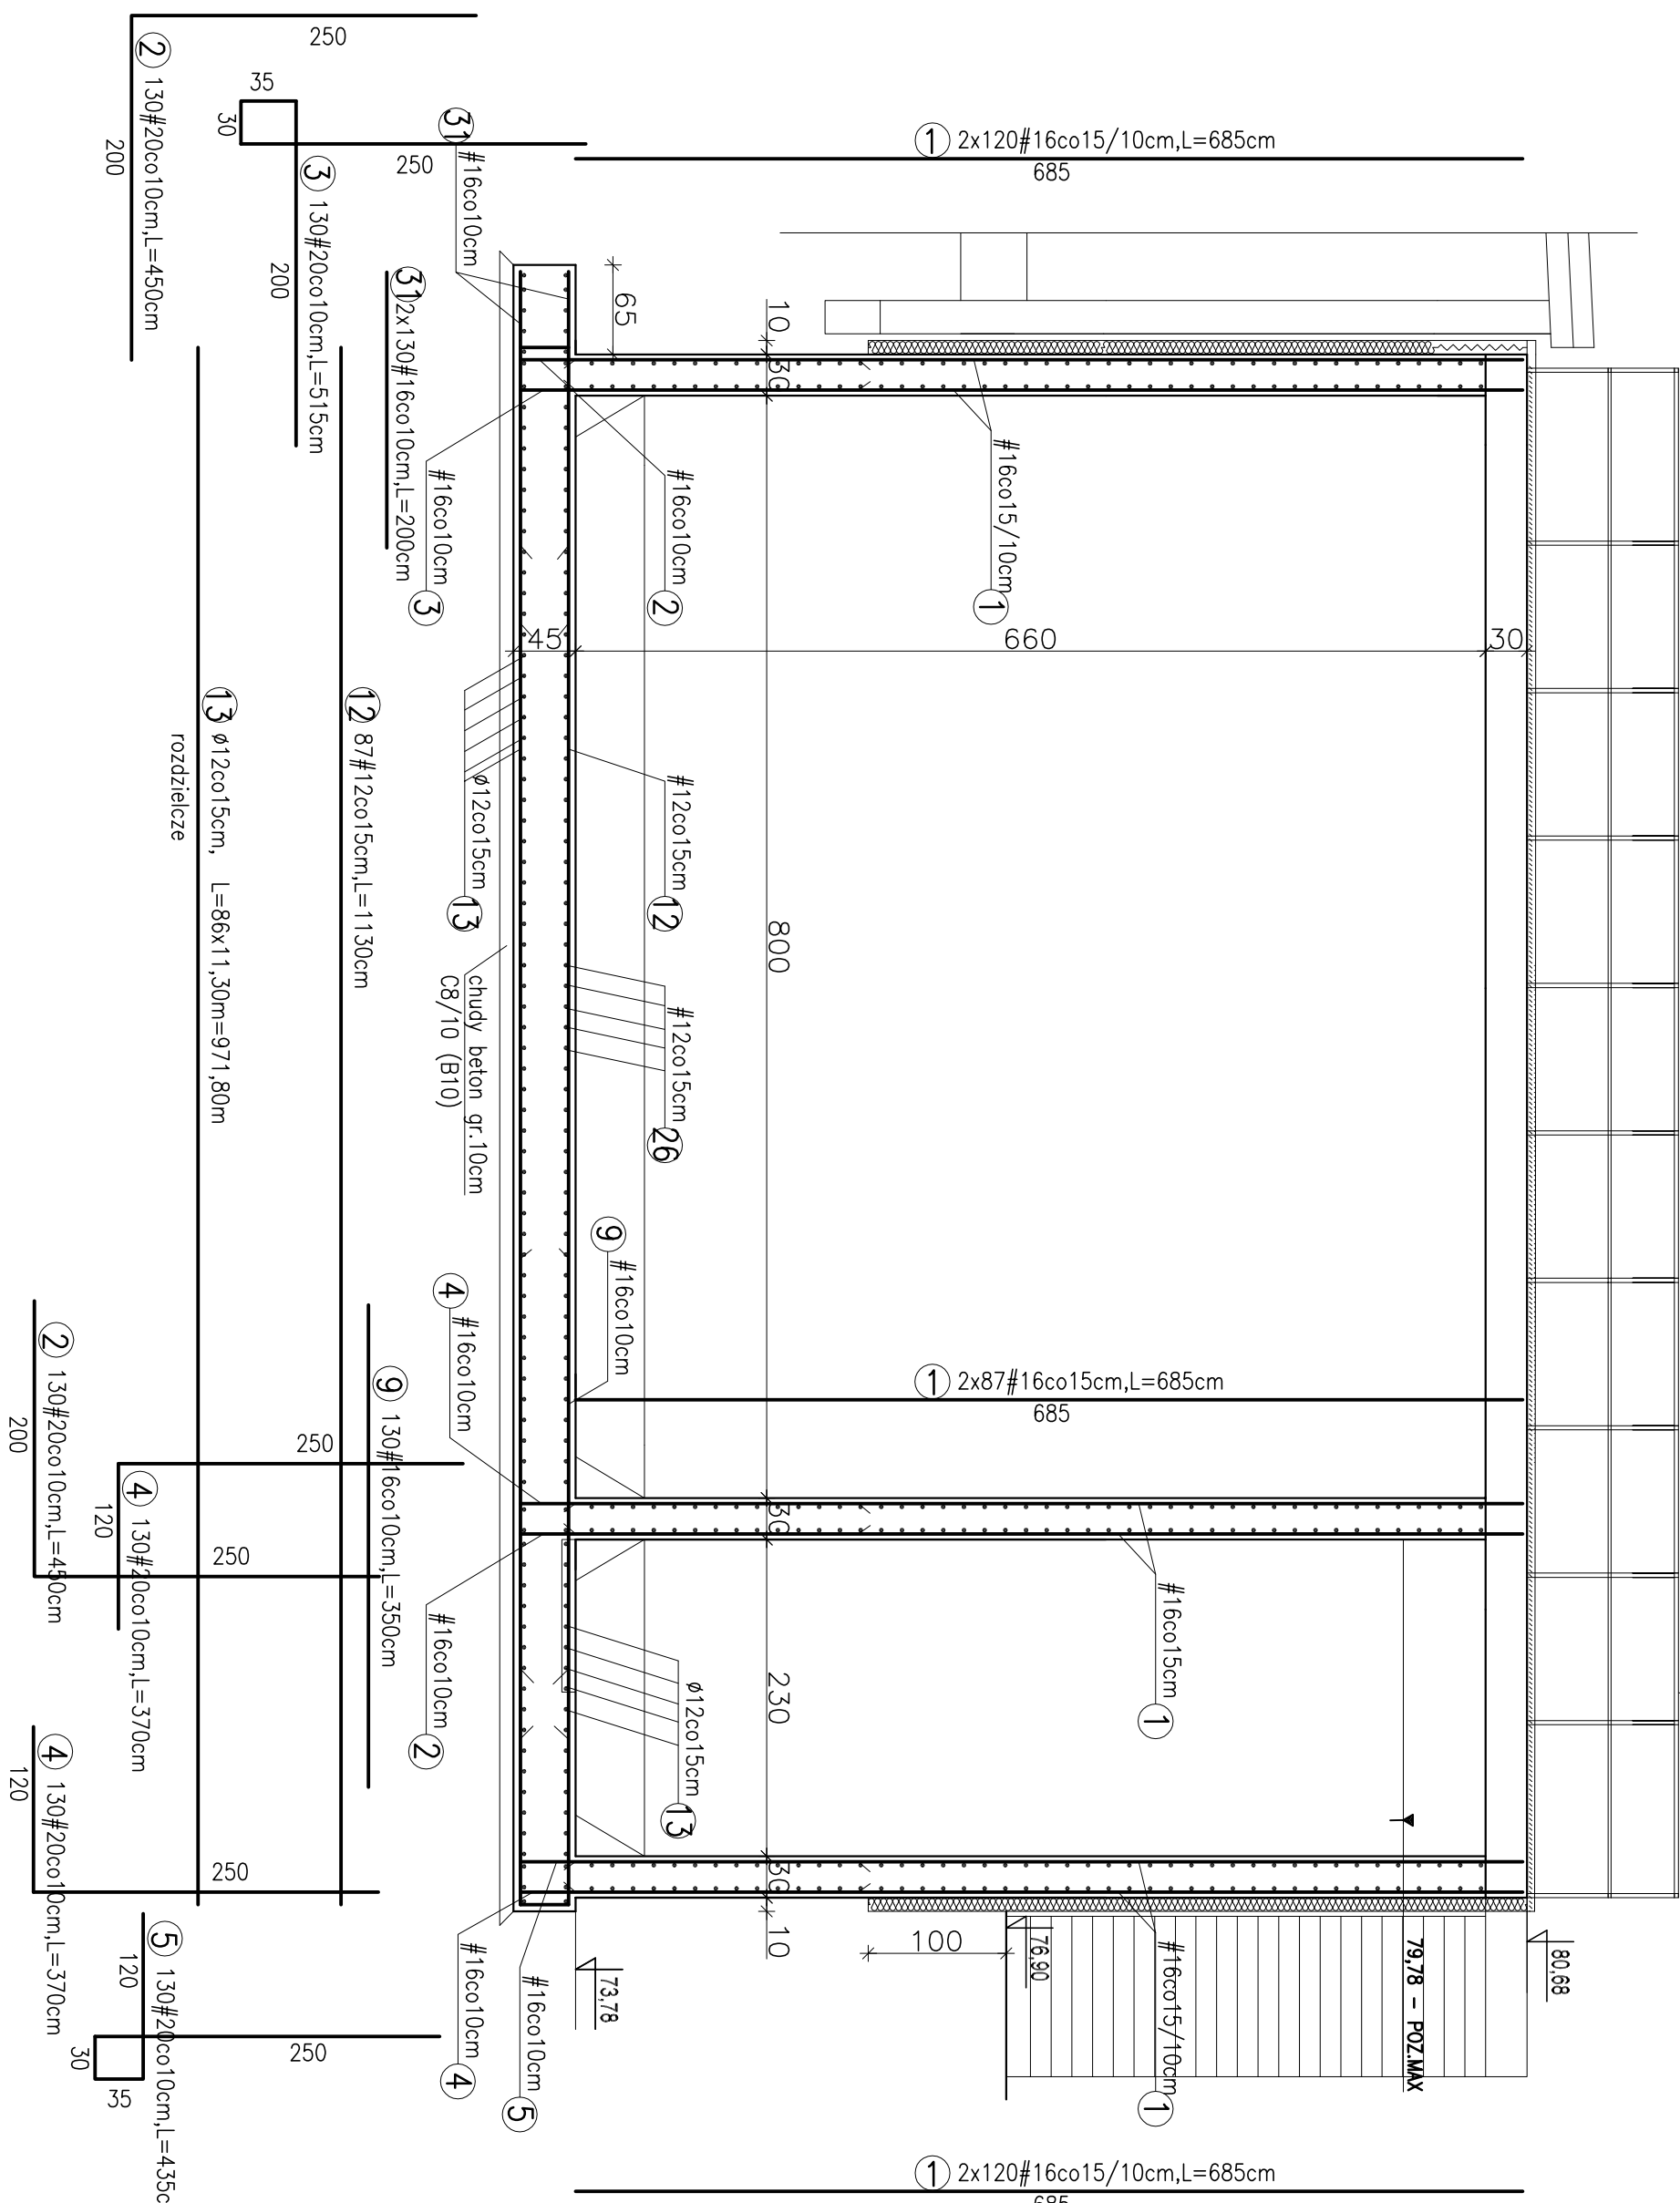

PRZEKRÓJ B-E  
1:50

barierki ochronne, $h=1,1m$	typowe
-----------------------------	--------



UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami technologicznymi reaktorów oraz rysunkami konstrukcyjnymi
2. izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa wg opisu technicznego konstrukcji.

KLASA ŚRODOWISKA XD2

BETON C30/37 szczerby  
STAL A-IIIIN, A-I  
OTULINA 4cm-ściany  
OTULINA 5cm-płyta denna

 $\pm 0,00=77,05 \text{ m.n.p.m.}$ 

NR 12

[illegible]