






Instalacja wodociągowa, podchlorynu sodu, ogrzewanie, wentylacja - skala 1:50

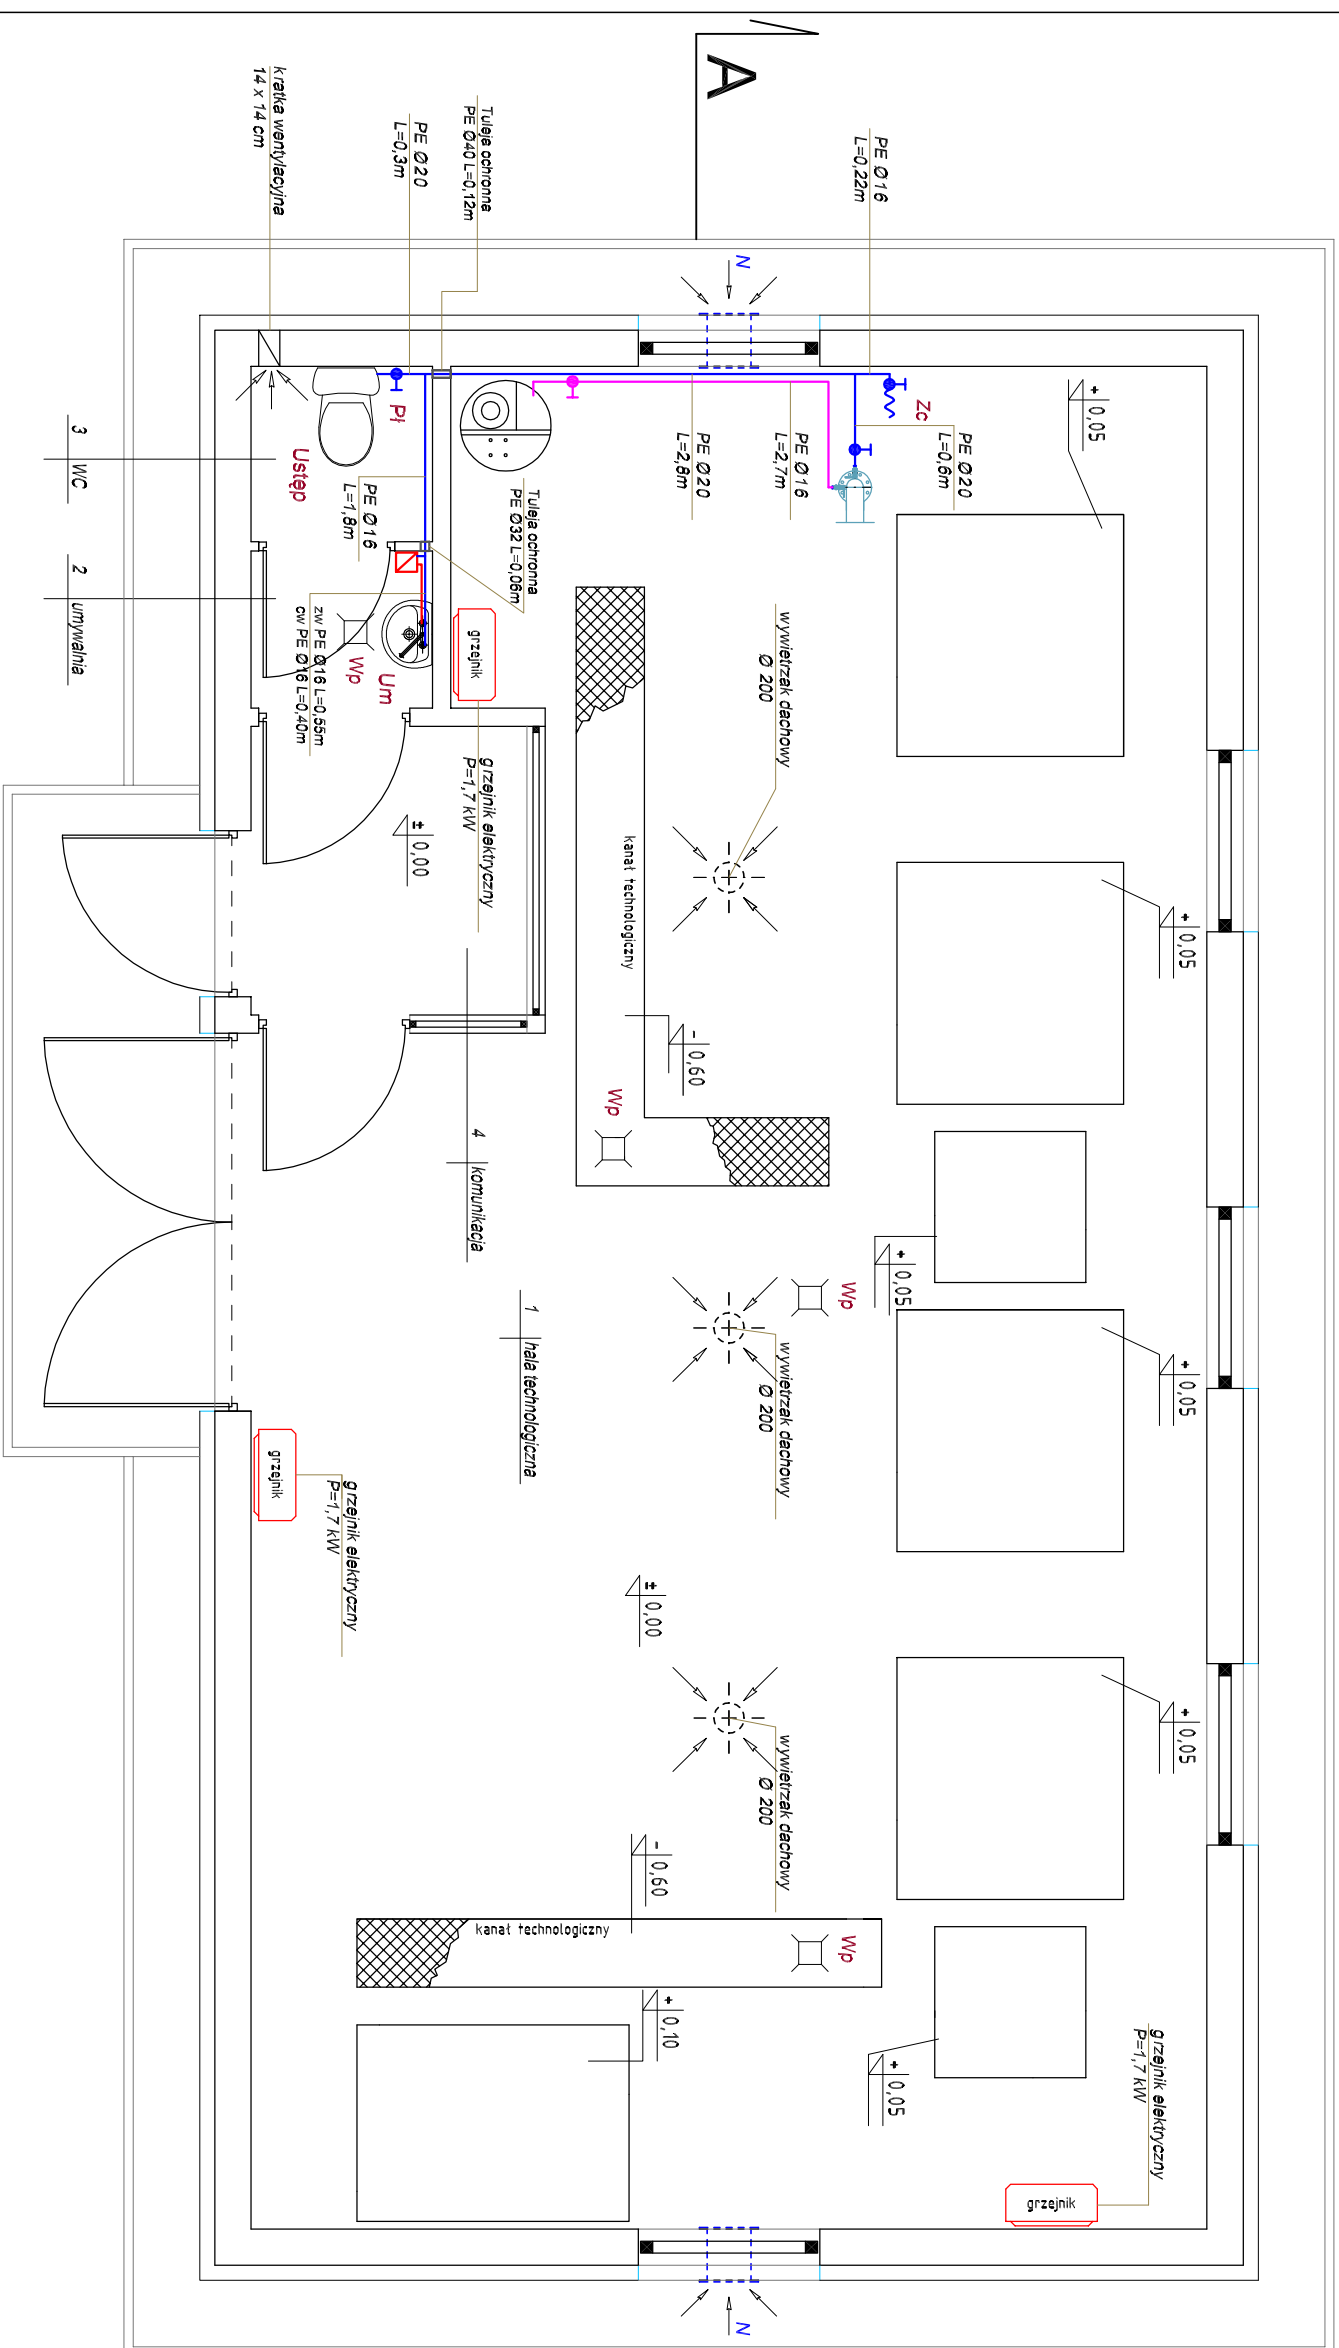

OZNACZENIA:

- | | |
|---|---|
| <u>wentylacja:</u> | |
| - podstawy dachowe typu B/II | |
| - wentylzaki dachowe cylindryczne DN 200 | |
| - przewody wentylacyjne DN 200 izolowane zakończzone ociekaczami | |
| - nawietrzaki podokienne typu A o wym. 289x109 mm | |
| |  |
| |  |
|  | - instalacji wody zimnej |
| | - instalacji podchlorynu sodu |
| Wp | - elektryczny przepływowy podgrzewacz wody |
| Pf | - wpuść podłogowy 150x150 Ø110 |
| Um | - płuczka |
| | - umywalka |
| N | - nawietrzak podokienney |
| Zc | - zawór czepialny ze złączką do węża |

<div><p>PRACOWNIA INWESTYCJI – PROJEKTOWA "INEKO" Jerzy Kujawski 14-200 ILAWA, ul. Ostródzka 53, tel/fax (0-89) 648-71-51 http://www.ineko.pl, e-mail: biuro@ineko.pl</p></div>					NR RYSUNKU	
OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY ADRES: Skrzynki, gmina Baruchowo, pow. Włocławek INWESTOR: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo TEMAT: INSTALACJA WODOCIĄGOWA, PODCHŁORYNU SODU, OGRZEWANIE, WENTYLACJA				7		
PROJEKTOWAŁ	OPRACOWAŁ	KREŚLIŁ	SPRAWDZIŁ	PODZIAŁKA		
inż. Jerzy Kujawski	mgr inż. Przemysław Hatała	mgr inż. Przemysław Hatała	mgr inż. Ołaf Kujawski	1:50		
nr upr. 220/92/Oz. 74/92/Oz. 79/92/Oz.	--	--	WM/0001/PWMS/09	DATA		
				styczeń 2014r.		